
	CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS	
	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	RT-030908-020204-02 04
	DE LAS INSTALACIONES	VERSION: 2

020204-02-04 - DESAGÜES GRAFICOS - VENTILACIONES

Versión	Fecha de vigencia	Apartado modificado	Modificación realizada
1	Marzo/2019	Versión Inicial	Creación del Documento
2	Agosto/2019	Índice	Agregado redacción

	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Estructura de la documentación

Gráfico 25. Ventilación principal.....	3
Gráfico 26. Longitudes máximas de ramificaciones de cañerías no ventiladas. Ventilaciones de series de artefactos. Aireación de recintos sanitarios debajo de galerías.....	4
Gráfico 27. Número máximo admitido de ramales en tirón de cañería principal no mayor de 10m sin ventilar.	5
Gráfico 28. Ventilación de sifones de artefactos altos afluentes a C.D.V. Ventilación de B.A. alta. Conexión de los C.V. a las B.A. según su diámetro. Ventilación de las cámaras de inspección.....	6
Gráfico 29. Ubicación de los extremos terminales de caños de ventilación.....	7
Gráfico 30. Altura máxima de tramos verticales de descarga. Ventilación de artefactos en entrepisos. Pendiente mínima en desvíos de C.D.V.	8
Gráfico 31. Prolongación de C.D.V. 0,100 con cañería de 0,060. Ventilaciones por colectoras sobrecargadas.	9
Gráfico 32. Ventilación de P.P.T. Ventilaciones del sistema secundario.	10
Gráfico 33. Alturas máximas de descargas de artefactos. Ventilación de 2 P.P.T. por cañería de ventilación comunicante. Ventilación de P.P.T. que recibe 2 C.D.V. de distintos diámetros.....	11
Gráfico 34. Ventilación de artefactos altos por ramal colocado junto al empalme de la ramificación de desagüe con el C.D.V.....	12



	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 25. Ventilación principal.






	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 27. Número máximo admitido de ramales en tirón de cañería principal no mayor de 10m sin ventilar.



BA	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 28. Ventilación de sifones de artefactos altos afluentes a C.D.V. Ventilación de B.A. alta. Conexión de los C.V. a las B.A. según su diámetro. Ventilación de las cámaras de inspección.





	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 29. Ubicación de los extremos terminales de caños de ventilación.




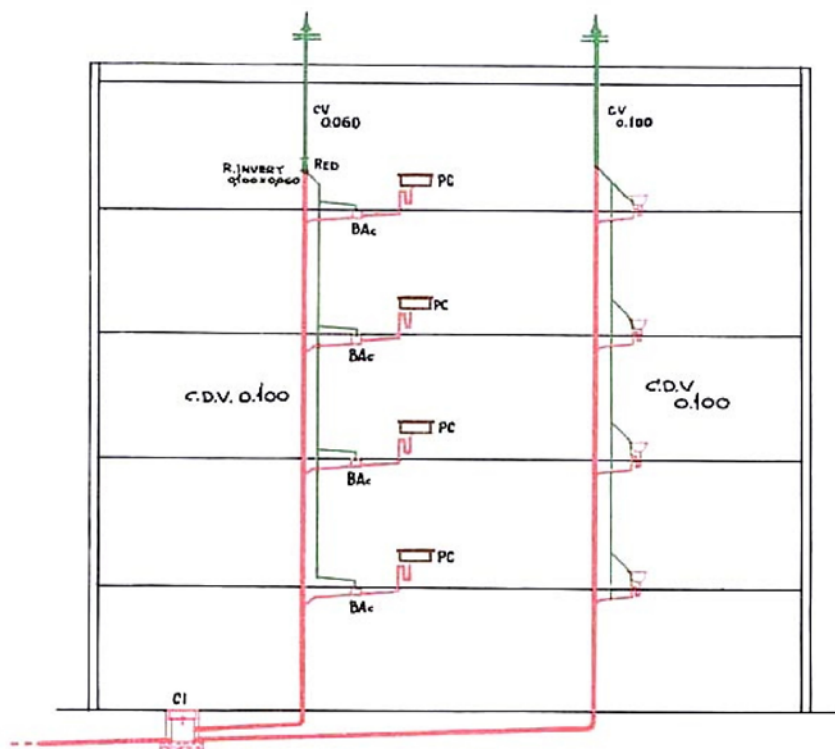
	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2


Gráfico 31. Prolongación de C.D.V. 0,100 con cañería de 0,060. Ventilaciones por colectoras sobrecargadas.

PROLONGACION DE C.D.V. 0.100 CON CAÑERIA DE 0.060

31



VENTILACIONES POR COLECTORAS SOBRECARGADAS




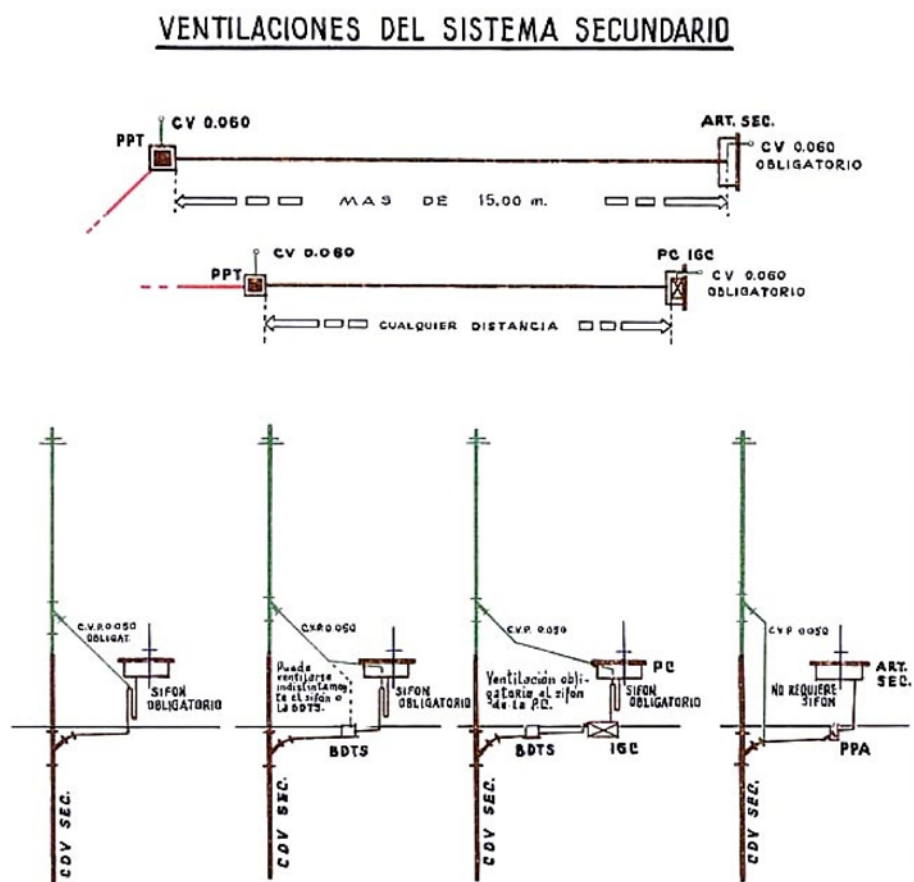

	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 32. Ventilación de P.P.T. Ventilaciones del sistema secundario.





	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 33. Alturas máximas de descargas de artefactos. Ventilación de 2 P.P.T. por cañería de ventilación comunicante. Ventilación de P.P.T. que recibe 2 C.D.V. de distintos diámetros.




	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-02 04
	VENTILACIONES- GRAFICOS	VERSION: 2

Gráfico 34. Ventilación de artefactos altos por ramal colocado junto al empalme de la ramificación de desagüe con el C.D.V.

